



DROTTNINGHOLM

27/11 1940

Studie för Särö

Eldsläcknings redskap för Drottningholm.

från Henriksens brandredsk. aff. Stockholm

1 st. Api-spruta 1500 liter 8 kv. tryck

för 3 slangor med 18% munstycke (max 22%)


X m. slangor med Koppl. & strålar 75 % slang

1 st. Slangkärva med rulle

1 st. Brandstege mech. i 3 delar

1 " " mindre

Apisprutan drivs av en vanl bensin motor
(lik bilmotor) med autom. igångställning

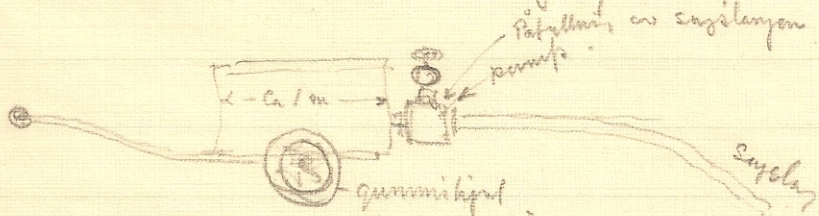

Vård



Obt. Garanti für Sämt. Porzins. & in. Akzelson

Kr 1000.-

[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible handwriting at the bottom left corner.]